



เทศบาลตำบลบ้านใหญ่

สถานียกน้ำ

หมู่ 1 ต. บ้านใหญ่ อ. พงษ์สง
จ. นครศรีธรรมราช

รายการให้

โครงการ

ขยายระบบประปา

เขียนแบบ

[Signature]

นาย วิฑูต ศรีนวลชาติ
ผู้ช่วยบริหารงานเทศบาลตำบลบ้านใหญ่

ตรวจสอบ

[Signature]

นายอุดมรัตน์ ศรีเพชร
หัวหน้าช่างเทคนิค

ตรวจสอบ

[Signature]

นาย วิฑูต ศรีนวลชาติ
ผ. ก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านใหญ่

เป็นชมก

[Signature]

นายบุญเรือง ศรีประจักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหญ่

อนุมัติ

[Signature]

นายสมชาย รอดจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหญ่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหญ่

แบบแสดง

ผังบริเวณโดยสังเขป 1


มาตรฐาน

วันที่

เลขที่งาน

แผ่นที่

5

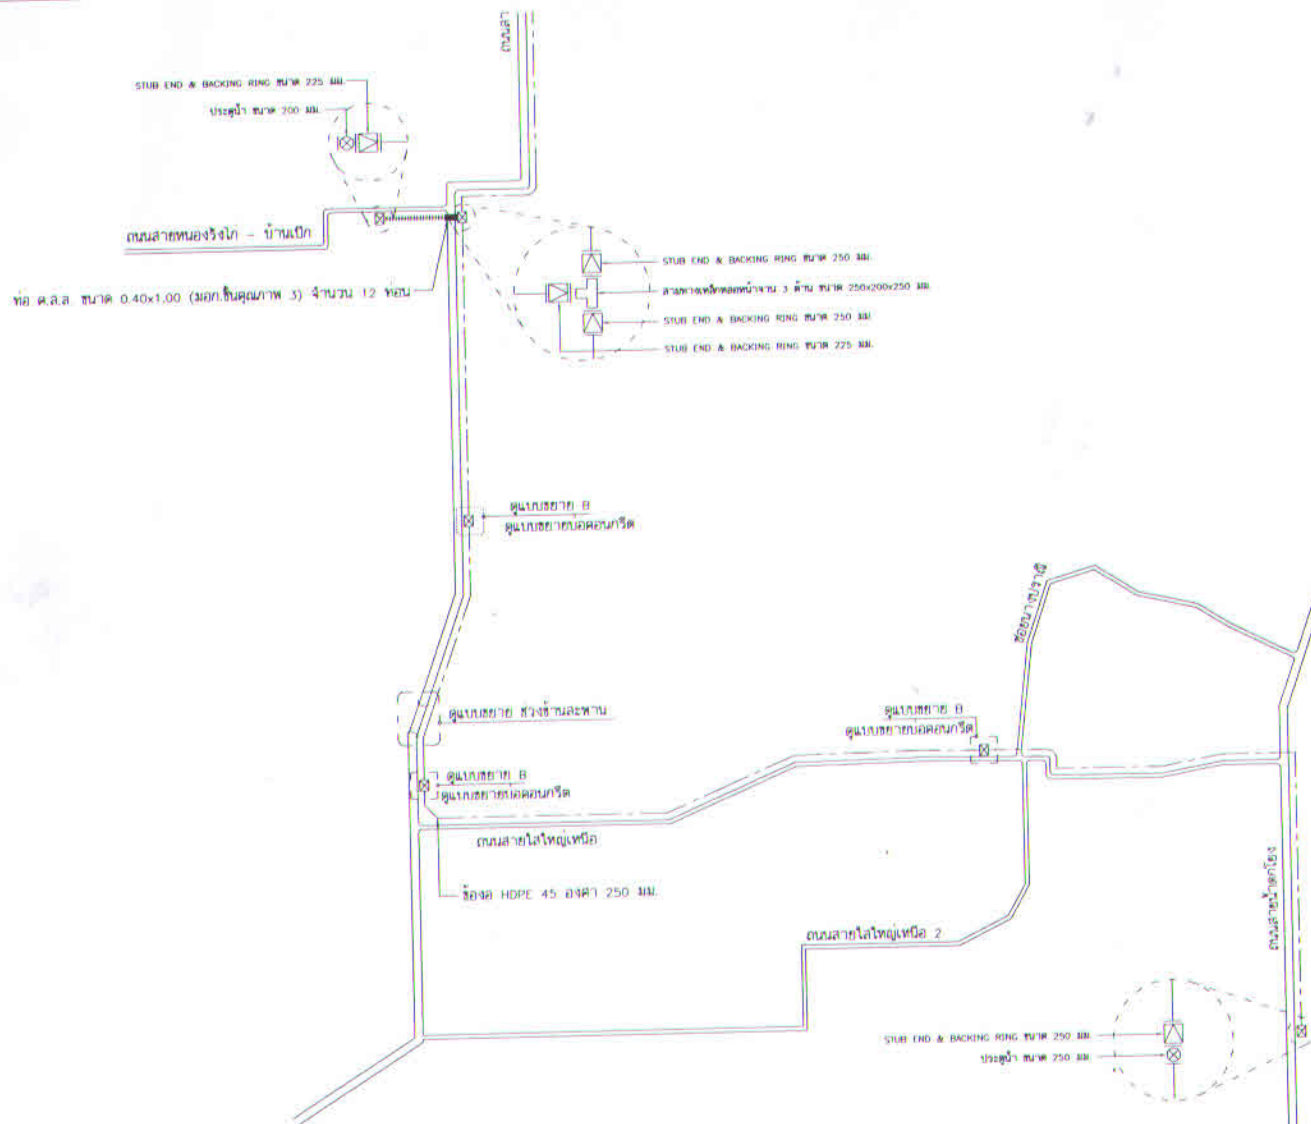

Symbol	Description
—	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN6 ระยะทาง 30 ม.
- - - - -	ท่อ HDPE 100 Ø 315 มม. PN6 ระยะทาง 3,200 ม.
— · — · — · —	ท่อ HDPE 100 Ø 250 มม. PN6 ระยะทาง 2,262 ม.
— · — · — · —	ท่อ HDPE 100 Ø 225 มม. PN6 ระยะทาง 20 ม.
▨	ปลอกท่อคอนกรีตอัดแรงข้ามถนน
⊗	ประตูน้ำเหล็กหล่อหน้างานบนดินสันเกท
▨	ช่วงก่อสร้างแท่งปูนยึดท่อ (ท่อประปาวางบนดิน)